



A B C D E F G H J K L M N O

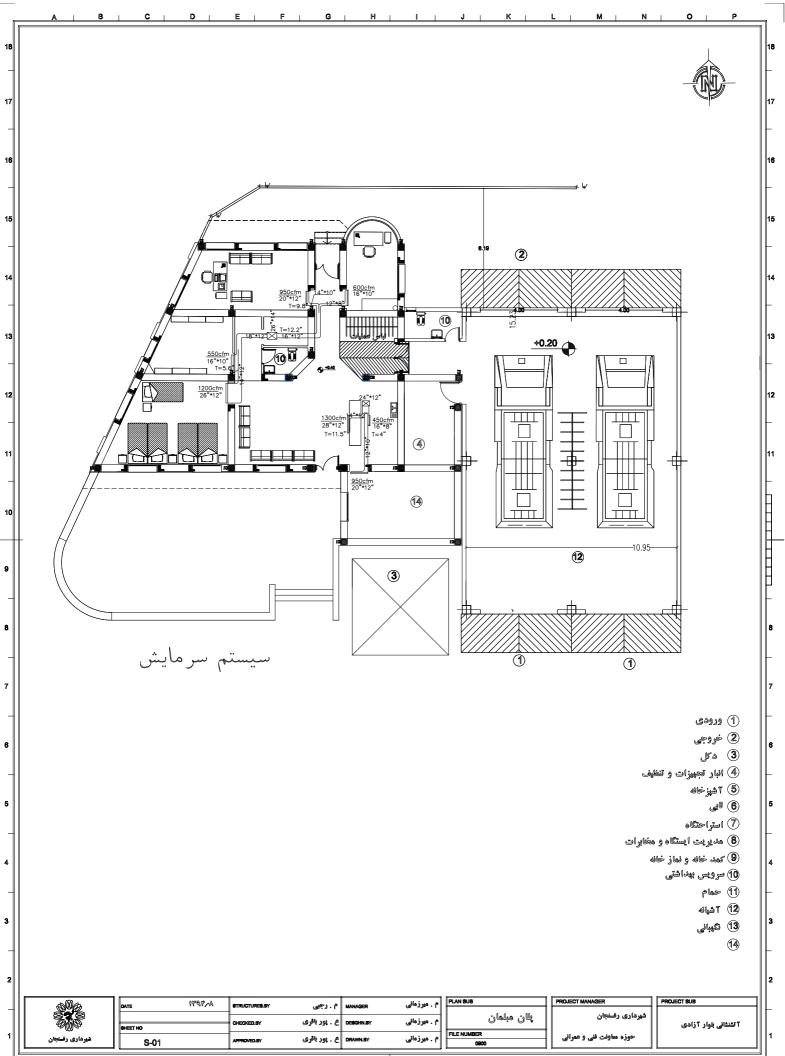



C 0

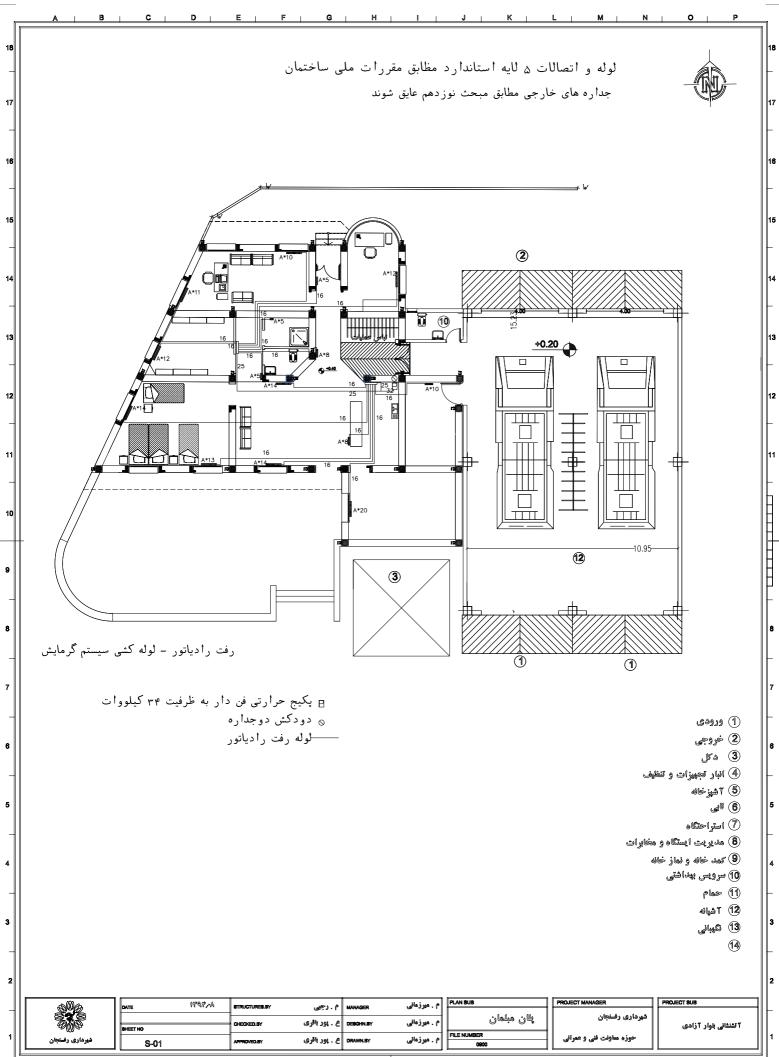


A B C D E F G H J K L M N O

عمق چاه جذبی ۲۵ متر و ۵ متر پشته در جهت شرق و غرب و تماما نا شوند و هر ۴ متر یک حلقه اجرا شود لوله و اتصالات از جنس پوش فیت یا پی وی سی فشار قوی استاندارد و دارای گواهی استاندارد Ğ, C.0 T 8 15.23 االباس ممليات ا 70 70 月 71 ഇ (9) 110 ก 7 110 4 14 -10.95-110 3 للوله کشی فاضلاب و ونت () ورودى 2 خړوجې 3 دىل (4) انبار تجهیزات و تنظیف 5 آشپزخانه 6 الي 🔿 استراحتگاه 8 مدیریت ایستگاه و مخابرات \bigcirc چاہ جذبی **9** کمد خانه و نماز خانه 10 سرویس بېداشتی كفشور 11) حمام لوله فاضلاب 12 آشيانه لوله ونت 13 گھبانی 14) 1797/A PLAN SUB PROJECT MANAG PROJECT SUB م . ميرزماني STRUCTURES.BY م. رجى MANAGER DATE شهرداري رفسنجان پاان مبلمان CHECKED.B DESCHNARY ع. پور باقری م . میرزمانی ۲ تشنشانی بلوار ۲ زادی SHEET NO FILE NUMBER م . ميرزماني حوزه معاولت فني و عمراني ع . بور باقرى S-01

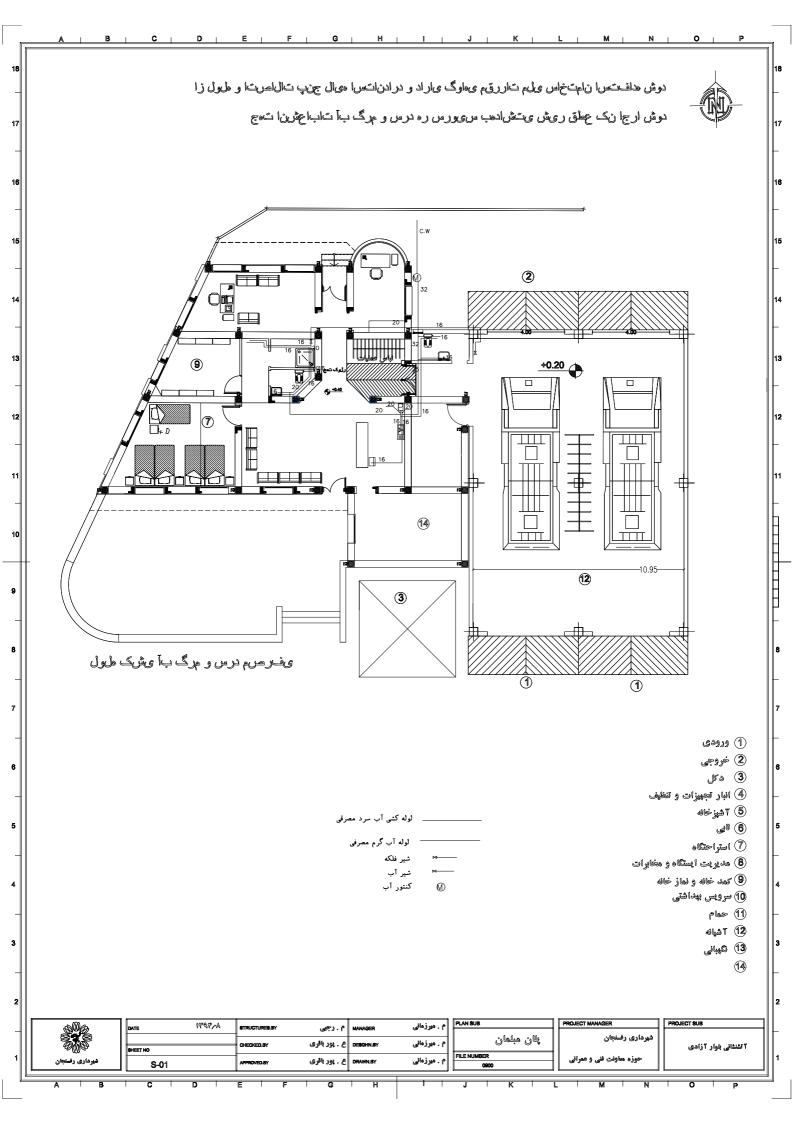

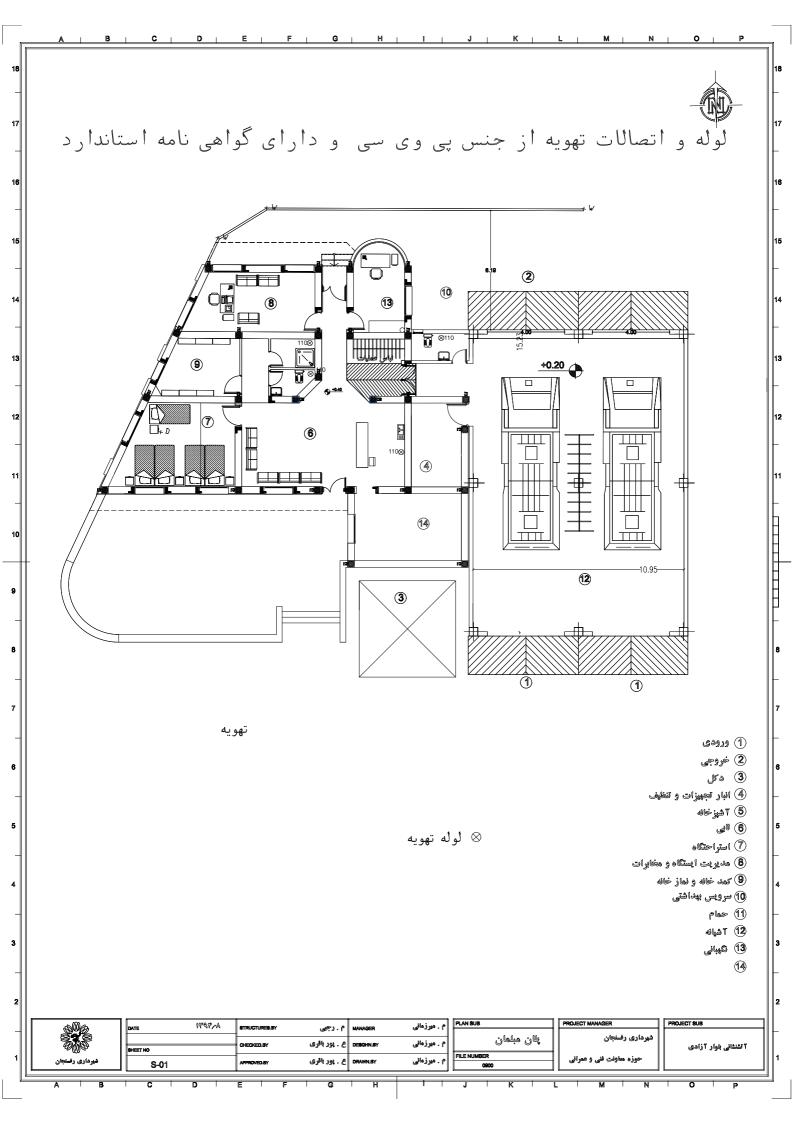

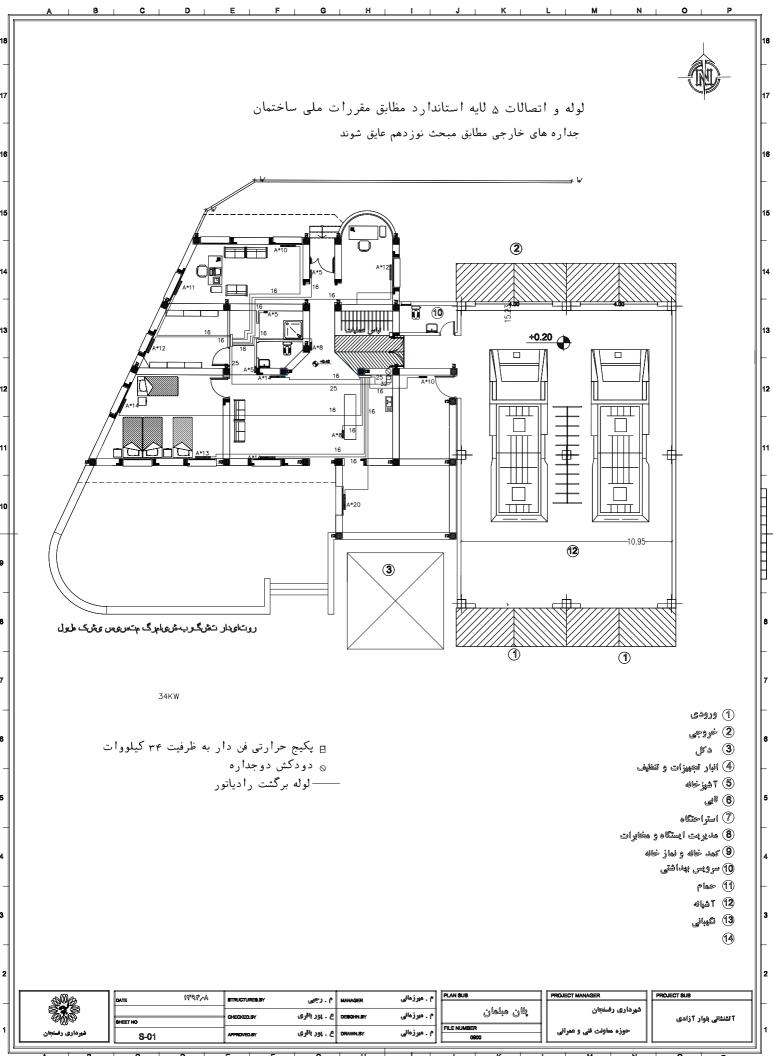

. B C D E F G H J K L M N O