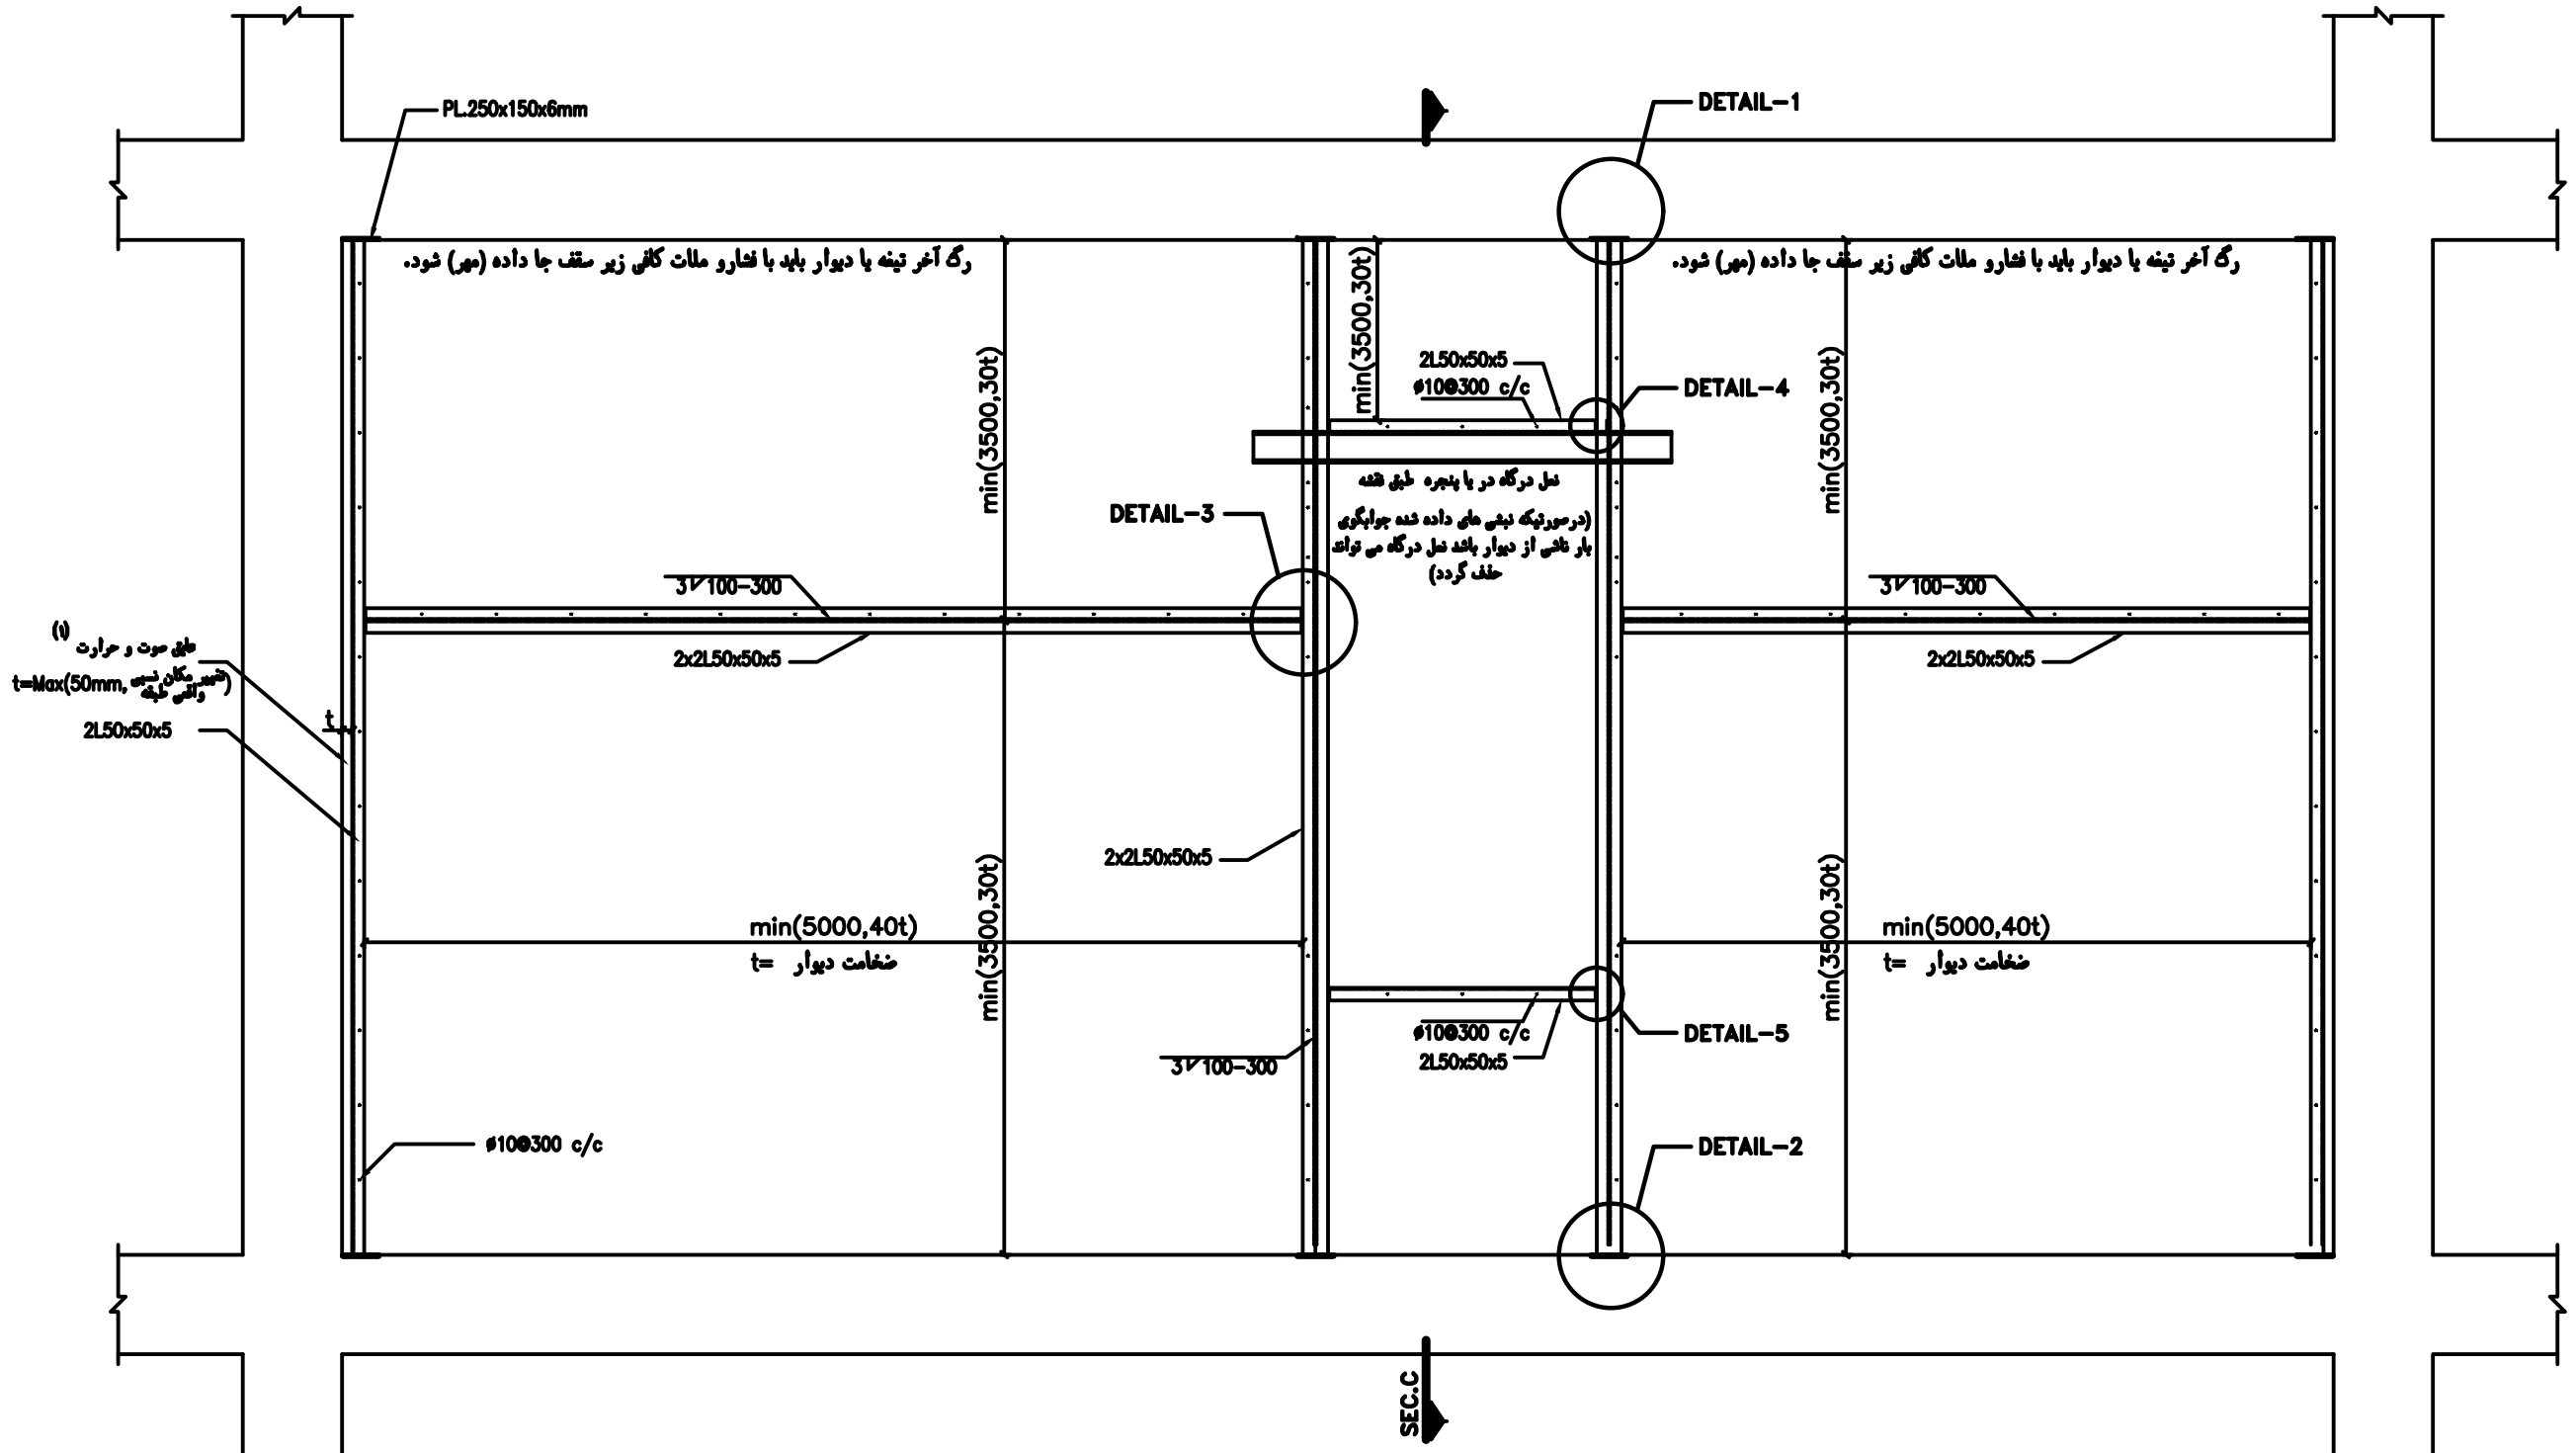
PL.250x150x6mm
DETAIL-1
رگ آخر تیغه یا دیوار باید با فشارو ملات کافی زیر سقف جا داده (مهر) شود.
رگ آخر تیغه یا دیوار باید با فشارو ملات کافی زیر سقف جا داده (مهر) شود.
2L50x50x5
ϕ10@300 c/c
DETAIL-4
min(3500,30t)
min(3500,30t)
min(3500,30t)
نعل درگاه در یا پنجره طبق نقشه
(درصورتیکه نبشی های داده شده جوابگوی
بار ناشی از دیوار باشد نعل درگاه می تواند
حذف گردد)
DETAIL-3
3⊿100-300
2x2L50x50x5
3⊿100-300
2x2L50x50x5
عایق صوت و حرارت (۱)
t=Max(50mm, تغییر مکان نسبی واقعی طبقه)
t
2L50x50x5
2x2L50x50x5
min(5000,40t)
t= ضخامت دیوار
min(3500,30t)
min(5000,40t)
t= ضخامت دیوار
min(3500,30t)
ϕ10@300 c/c
2L50x50x5
DETAIL-5
3⊿100-300
ϕ10@300 c/c
DETAIL-2
SEC.C

جزئیات اجرائی میانقاب غیرسازه ای دارای بازشو

Sc. 1:25

و نبشی های نگهدارنده دیوار، چسبیده به ستون اجرا گردد.

شهرداری رفسنجان

تاریخ DATE	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
شماره نقشه SHEET NO	

مقیاس

مدیر طراحی MANAGER	امین صداقت
طراح DESGHN.BY	
ترسیم DRAWN.BY	الهام عزیزکریمی
تاسیسات CHECKED.BY	
تصویب APPROVED.BY	محمد عارف پوراسداللهی

عنوان نقشه PLAN SUB

شماره پرونده FILE NUMBER

رشته STUDY: معماری

راهنما

①		⑤	
②		⑥	
③			
④			

کارفرما CLIENT: شهرداری رفسنجان

مشاور Consultant:
دفتر طراحی معاونت فنی و عمرانی
شهرداری رفسنجان

عنوان پروژه PROJECT SUB: طراحی