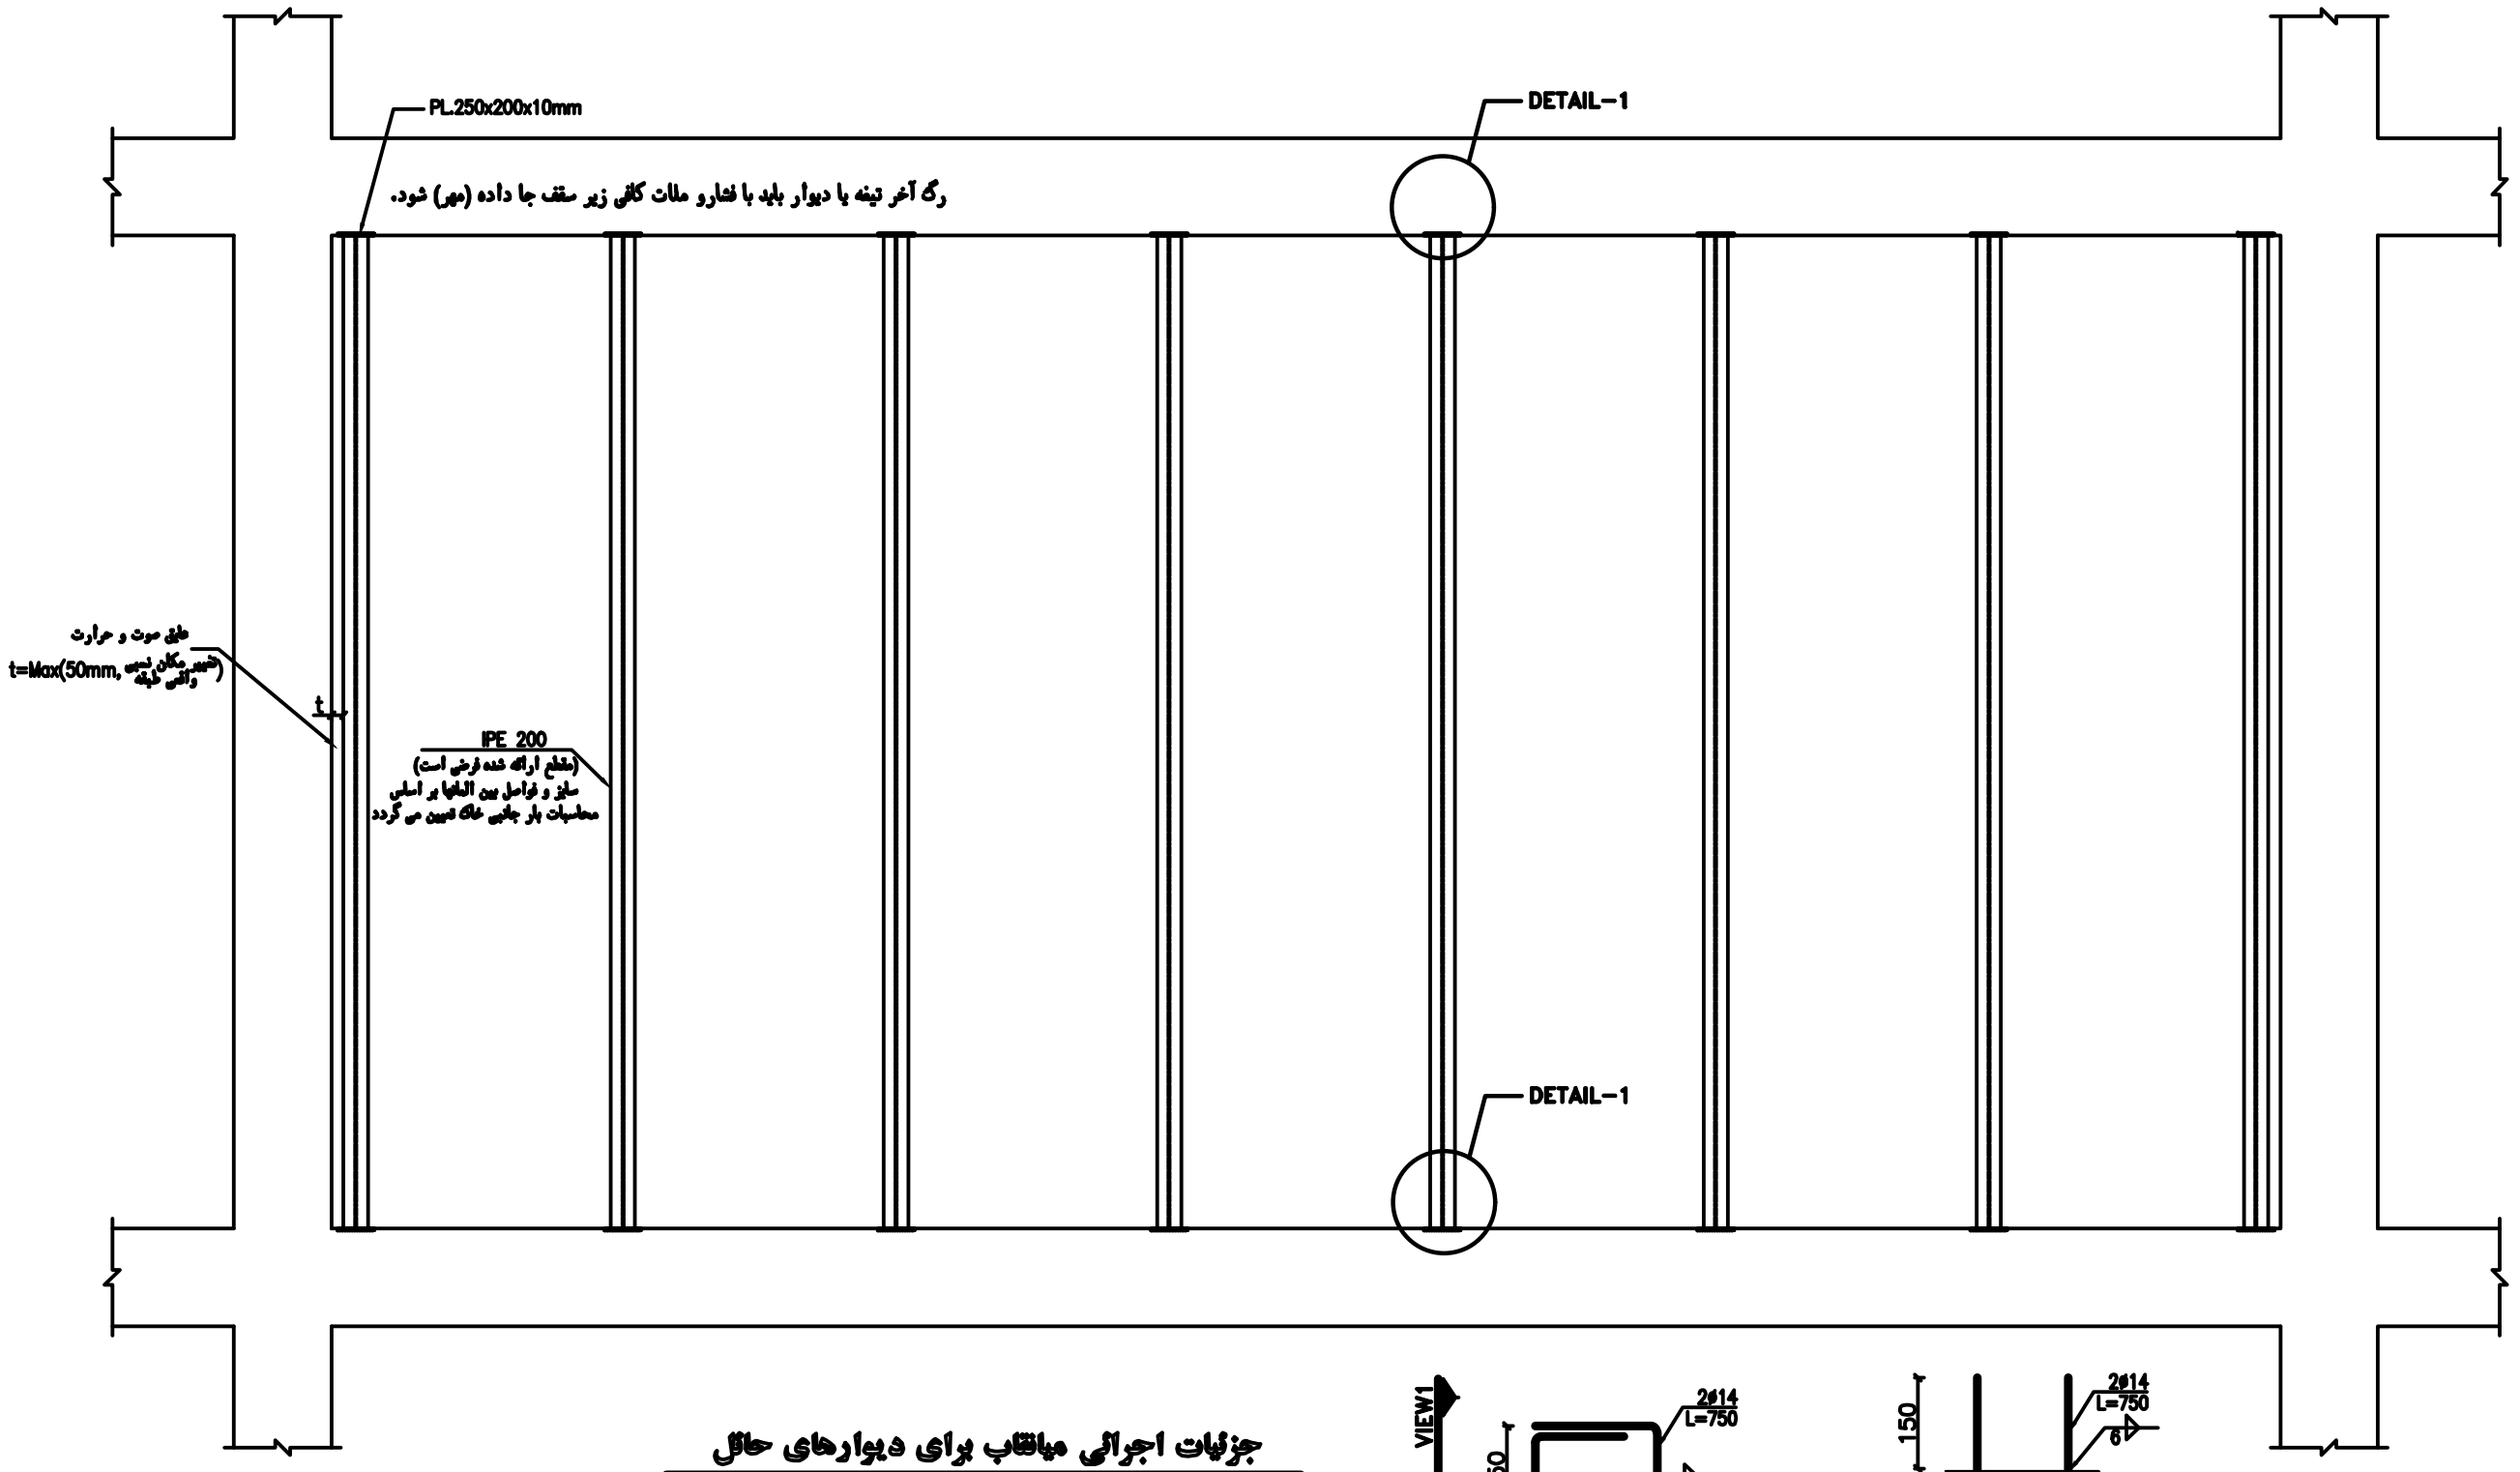
PL.250x200x10mm
DETAIL-1
رگ آخر تیغه یا دیوار باید با فشارو ملات کافی زیر سقف جا داده (مهر) شود.
عایق صوت و حرارت
t=Max(50mm, تغییر مکان نسبی واقعی طبقه)
t
IPE 200
(مقطع ارائه شده فرضی است)
سایز و فواصل بین المانها بر اساس
محاسبات بار جانبی خاک تعیین می گردد
DETAIL-1

جزئیات اجرائی میانقاب برای دیوارهای حائل

Sc. 1:25

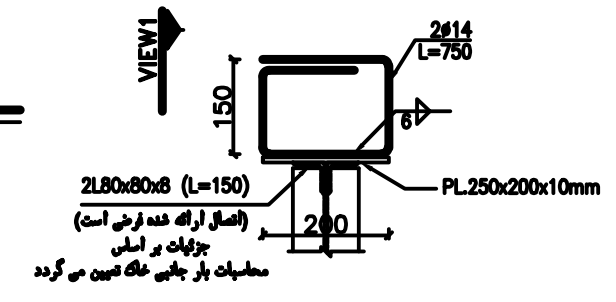
VIEW1
2Ø14
L=750
150
6
2L80x80x8 (L=150)
(اتصال ارائه شده فرضی است)
جزئیات بر اساس
محاسبات بار جانبی خاک تعیین می گردد
200
PL.250x200x10mm

DETAIL-1

Sc. 1:10


150
2Ø14
L=750
6
PL.250x200x10mm
6
3
IPE200
(مقطع ارائه شده فرضی است)
سایز و فواصل بین المانها بر اساس
محاسبات بار جانبی خاک تعیین می گردد
ضخامت دیوار
250

VIEW-1

Sc. 1:10

شهرداری رفسنجان

DATE تاریخ
۱۳۹۷/۱۲/۰۱
SHEET NO شماره نقشه

مقیاس

MANAGER مدیر طراحی	امین صداقت
DESGHN.BY طراح	
DRAWN.BY ترسیم	الهام عزیزکریمی
CHECKED.BY تاسیسات	
APPROVED.BY تصویب	محمد عارف پوراسداللهی

PLAN SUB عنوان نقشه
FILE NUMBER شماره پرونده
STUDY رشته
معماری

راهنما
①
②
③
④
⑤
⑥

CLIENT کارفرما
شهرداری رفسنجان

Consultant مشاور
دفتر طراحی معاونت فنی و عمرانی
شهرداری رفسنجان

PROJECT SUB عنوان پروژه
طراحی